

Башкортостан Республикасы Сибай калаһы
кала округынын
«1-се урта дейөм белем биреу мәктәбе»
Муниципаль белем биреу
бюджет учреждениены
453833, Рәсәй, Башкортостан Республикасы,
Сибай калаһы, Горький урамы, 29



Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан

453833, Россия, Республика Башкортостан,
город Сибай, улица Горького, 29

Тел./факс: 8(34775) 5-79-53
e-mail: sibaych1@mail.ru

ОГРН 1020202036986
ИНН/КПП 0267007014/026701001


Исх. № 113 от 29.06.2017

Государственному инспектору
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского
районов РБ по пожарному надзору
майору внутренней службы
Р.Ю. Ергизову

директора МОБУ СОШ №1
Диярова Р.Н.


На Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 770-2-16-30 от 15 июня 2017 г. сообщая следующее. Данное представление рассмотрено на совещании при директоре. По итогам совещания приняты следующие решения:

- заложить все работы, указанные в качестве нарушения в план-смету на 2018 год;
- усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
- принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки

Директор МОБУ СОШ №1:  Р.Н. Дияров



Принят 30.06.17г.

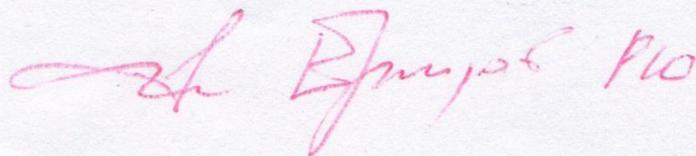



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, тел. 8-(34755) 2-37-40, ond.g.sibay@yandex.ru,
ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 91/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа г. Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267007014, ОГРН 1020202036986)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 91 от 10 мая 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"24" мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"25" мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"08" июня 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым Радмиром Юмабаевичем в отношении объекта защиты – муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа г. Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. Горького, дом 29

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором учреждения Дияровым Р.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить световое табло «Выход» в актовом зале на эвакуационном выходе	п. 5.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповеще-	До 01.08.2018 г.	



		ния и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		
2	Установить световое табло «Выход» в лестничной клетке нового здания (здание Б)	п. 5.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	До 01.08.2018 г.	
3	Установить световое табло «Выход» в спортивном зале старого здания (здание А)	п. 5.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	До 01.08.2018 г.	
4	Защитить автоматическими установками пожарной сигнализации помещение спортивного зала, кабинеты № 6, № 11, № 12, подсобное помещение 2-го этажа, женской гардеробной 1-го этажа, варочной, подвальное помещение	п. А10 приложение А СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	До 01.08.2018 г.	
5	Убрать выступ (труба отопления) в полу на пути эвакуации перед дверью эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения столовой <i>Сами</i>	п.6.28* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.3.4. Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009; п.36 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.08.2018 г.	
6	Обеспечить возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа на двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения столовой <i>Сами</i>	п. 35. Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.08.2018 г.	
7	Из мастерской по обработке древесины (комбинированной мастерской по обработке металла и древесины) выполнить дополнительный выход непосредственно наружу <i>Сами</i>	п. 1.122. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения; п. 8.2.5. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	До 01.08.2018 г.	
8	Лестницу 3-го типа, предназначенную для применения в качестве второго эвакуационного выхода с актового зала, выполнить шириной не менее 0,7 м (фактическая ширина 56-62 см).	п. 4.20. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	До 01.08.2018 г.	



9	На остекленных дверях лестничных клеток установить защитные решетки до высоты не менее 1,2 м <i>сами</i>	п.1.136 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения		
10	Выполнить заполнение оконного проёма не менее 1-го типа в несущей наружной стене здания, расположенном в помещении препараторской кабинета № 24 (кабинет немецкого языка) и ведущей в чердачное помещение <i>сами</i>	п. 3.2*, п. 3.4 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы; п.7.1 СНиП 21-01-97*; ст. 88 п.1, 3, ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 01.08.2018 г.	
11	Обеспечить требуемый предел огнестойкости люков выхода на чердак из лестничных клеток не менее 1 часа. Размеры люков должны быть не менее 0,6 x 0,8 м.	п. 39 Н 102-54 Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населённых мест; п. 2.10 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы; ст. 88 п.1, 3 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 01.08.2018 г.	
12	В подвальном помещении старого здания (здание А) не допускать использовать помещения под хранение горючих материалов <i>сами</i>	п. 38 Н 102-54 Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населённых мест	До 01.08.2018 г.	
13	Установить противопожарные двери 2-го типа в проемах стен, ведущих в переход между зданиями	п. 1.15*. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения; п. 5.4.19. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	До 01.08.2018 г.	
14	Обеспечить требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение здания	ст. 86 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.08.2018 г.	
15	Инструкцию о мерах пожарной безопасности привести в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ <i>сами</i>	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.08.2018 г.	

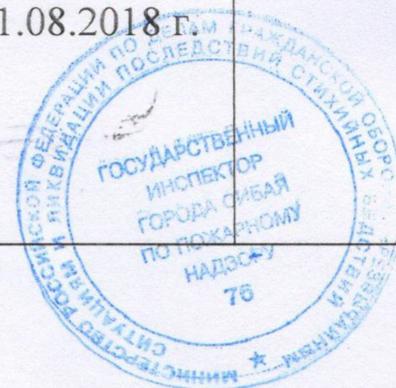

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
майор внутренней службы




Ергизов Р.Ю.

« 08 » июня 2017 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ
«СОШ № 1»

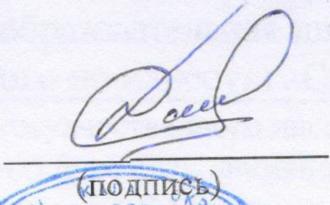

Дияров Р.Н.

« 08 » июня 2017 г.

